

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах, Воронежская область, Новоусманский район, с.Новая Усмань, улица Ленина, 305 \_\_\_\_\_

(место составления акта)

«27» августа 2019 г  
(дата составления акта)

16-00 \_\_\_\_\_  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 00225-12 (плановая)**

**Юридическое лицо** администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

по адресу: Воронежская обл, Верхнехавский р-н, Александровка с, Первомайская ул, 98, ИНН - 3607001353 ОГРН – 1023600935852

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от «23» июля 2019г. № 00225-12 была проведена плановая выездная проверка в отношении: администрации Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

по адресу: Воронежская обл, Верхнехавский р-н, Александровка с, Первомайская ул, 98,

**Дата и время проведения проверки**

С 10-00 час. до 16-00 час. 05.08.2019г. Продолжительность 6 часов

С 10-00 час. до 16-00 час. 06.08.2019г. Продолжительность 6 часоа

С 10-00 час. до 13-00 час. 27.08.2019г. Продолжительность 3 часа

**Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней (15 часов)**

**Акт составлен:** в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 305

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:**

«01» августа 2019г. 10ч.- 00мин.

И.О. главы администрации

Александровского сельского поселения

  
подпись

Незнамова Оксана Вячеславовна

**Лицо, проводившее проверку:** Иванов Иван Петрович – заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах



Привлекались в качестве представителя экспертной организации: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах, Дробышева Татьяна Анатольевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах, Бокова Любовь Владимировна помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах (аттестат аккредитации - RA.RU.710018 от 04.06.2015г. выдан Органом аккредитации -РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

**При проведении проверки присутствовала** И.О. главы администрации Александровского сельского поселения Незнамова Оксана Вячеславовна

**Паспортная часть:**

Группа предприятия \_\_\_\_\_ коммунальные объекты (прочие)

(таблица №18, формы статистической отчетности №18)

 - 

Вид деятельности, подвид деятельности: деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов, ОКВЭД 84.11.35

(отраслевая принадлежность в соответствии с ОКВЭД)

Категория бизнеса бюджетное учреждение

Форма собственности муниципальная

Действие предприятия во времени постоянно-действующее

(постоянно-действующие, сезонные)

Режим работы предприятия 5 дней в неделю

(односменный, двухсменный, круглосуточный, 7, 6, 5 дней в неделю)

Группа санитарно-эпидемиологического благополучия 3

(в соответствии п.4.2.1 МУ 5.1.661-97 «Система оценки и контроля качества деятельности центров госсанэпиднадзора и структурных подразделений центров»:

Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) значимость объекта надзора (контроля) низкая

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в действующих санитарных правил:

Администрацией сельского поселения не утверждена Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Александровского сельского поселения. Не организована планово-регулярная система и режим удаления бытовых отходов отсутствует решение Совета народных депутатов в населенных пунктах, что является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.1.2, п.1.4 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Ответственный за нарушение юридическое лицо администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

- для сбора твердых бытовых отходов на территории кладбища в с. Александровка не выделена специальная площадка для размещения контейнеров, не установлены контейнера для сбора мусора, что является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, ст.6.6 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Ответственный за нарушение юридическое лицо администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

- ограждение территории первого пояса зон санитарной охраны артезианской скважины расположенной в с. Александровка отсутствует, артезианская скважина не оборудована с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через устье скважины, отсутствует герметизация межтрубного пространства, что является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.1.1, п. 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ответственный за нарушение юридическое лицо администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Администрация Александровского сельского поселения осуществляет свою деятельность на основании Устава Александровского сельского поселения Новоусманского муниципального района принятого решением Совета Народных депутатов Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

В состав Александровского сельского поселения входят: пять населенных пунктов с. Александровка, п. Митрофановка, п. Степановка, п. Марьевка, п. Приображенка количество проживающего населения- 365чел.

В поселении имеется 1 кладбище, в с. Александровка захоронения проводятся не ближе 50 м. от жилья, ограждения нет, не предусмотрены урны для сбора мусора, отсутствуют площадки для мусоросборников.

Для обеспечения потребностей в питьевых, хозяйственно-бытовых нужд жителей администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального района проводит обслуживание 1 артезианской скважины, расположенной в с. Александровка по улице Первомайская, башня Рожновского. Централизованным водоснабжением обеспечено 77 человек с. Александровка. Специалиста по обслуживанию скважин, водонапорных сооружений,

*Ч.А.С.*

*г.р.к.*

водоразборных колонок нет. Разовые ремонтные работы при разного вида неисправностях осуществляются на договорной основе.

По результатам лабораторных исследований пробы воды из скважины и разводящей сети не соответствуют требованиям п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 1,26 раза.

Общественных колодцев на балансе администрации нет.

Администрация расположена в одноэтажном здании занимает четыре кабинета.

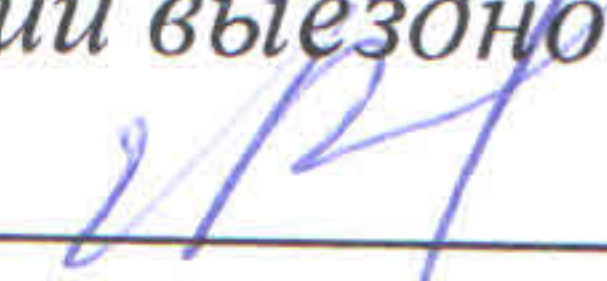
Кабинеты оснащены ПВЭМ с жидко-кристаллическими экранами, расположение их соответствует требованиям СанПиН 22.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».


В администрации работает 3 человека, флюорографическое обследование в 2019г. прошли все, (список прилагается).

В помещении администрации на видном месте установлен знак «курение запрещено».

Следов грызунов в администрации не обнаружено.

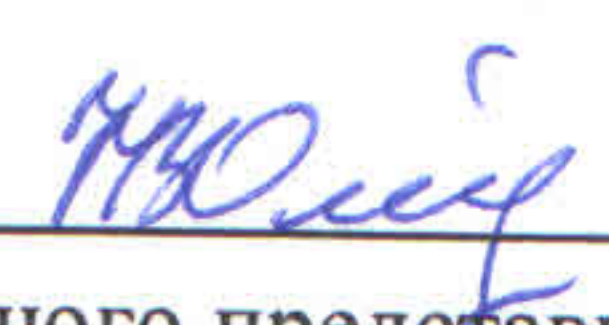
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена, не внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*): 27.08.2019г.

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

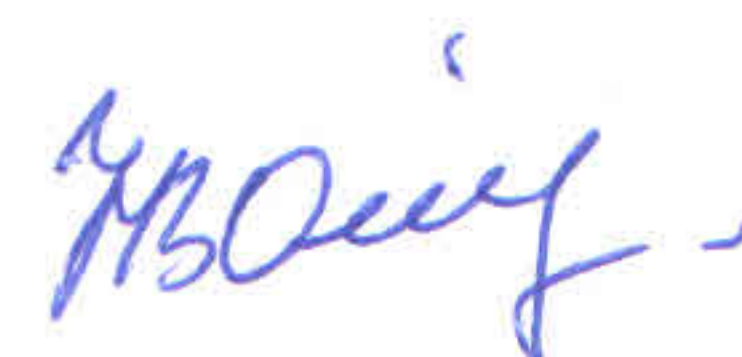
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. протокол отбора проб №1698 от 06.08.2019г.
2. протокол испытаний № 2580 от 08.08.2019г.
3. экспертное заключение №311/П от 08.08.2019г.
4. протокол испытаний № 2581 от 08.08.2019г.
5. экспертное заключение №312/П от 08.08.2019г.
6. протокол испытаний № 2582 от 08.08.2019г.
7. экспертное заключение №313/П от 08.08.2019г.
8. протокол испытаний № 2583 от 08.08.2019г.
9. экспертное заключение №314/П от 08.08.2019г.
10. протокол отбора проб №1697 от 06.08.2019г.
11. протокол испытаний № 2576-2579 от 08.08.2019г.
12. экспертное заключение №320/П от 08.08.2019г.
13. протокол испытаний № 360/1.4.X от 07.08.2019г.
14. экспертное заключение №319/П от 07.08.2019г.
15. протокол испытаний № 357/4.X от 07.08.2019г.
16. экспертное заключение №316/П от 07.08.2019г.
17. протокол испытаний № 359/1.7.X от 07.08.2019г.
18. экспертное заключение №317/П от 07.08.2019г.
19. протокол испытаний № 358/1.7.X от 07.08.2019г.
20. экспертное заключение №318/П от 07.08.2019г.
21. протокол испытаний № 356/1.9.X от 07.08.2019г.



22. экспертное заключение №315/П от 07.08.2019г.  
23. экспертное заключение № 324/П от 09.08.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:  
Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Воронежской области в Новоусманском,  
Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах



Иванов И.П.

И.О. главы Александровского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального района  
Воронежской области



Незнамова О.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. главы Александровского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального района  
Воронежской области



Незнамова О.В.

«27» августа 2019г.